
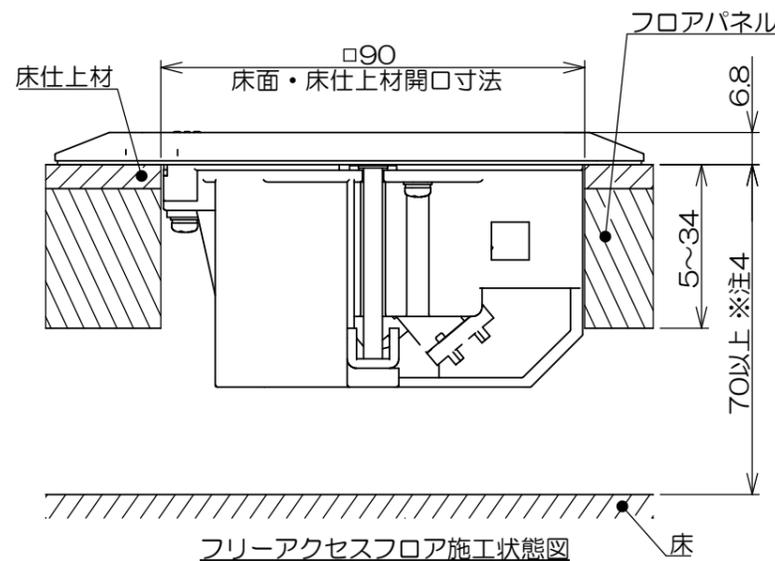
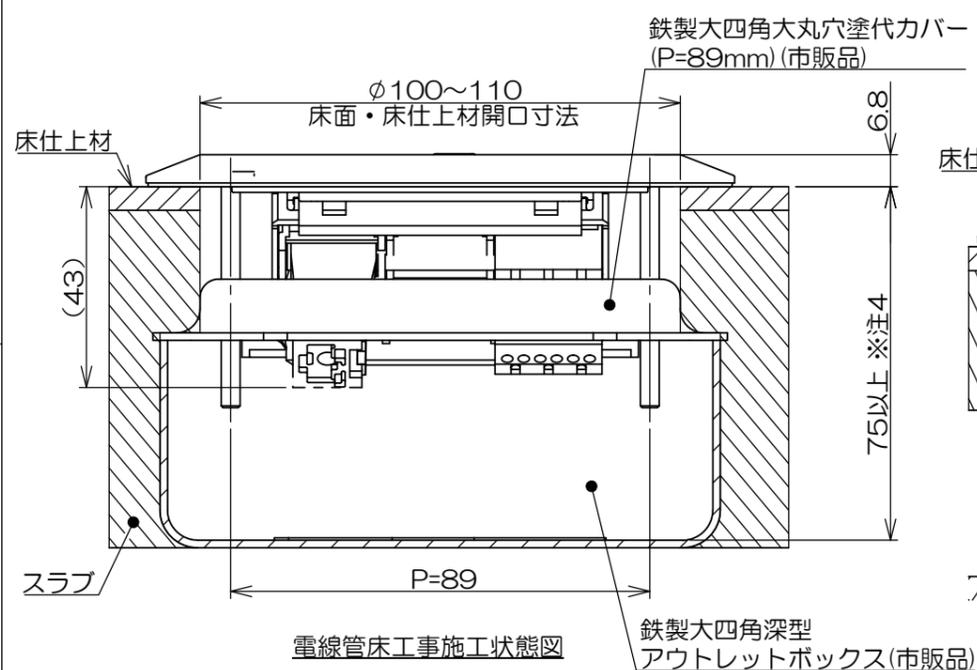
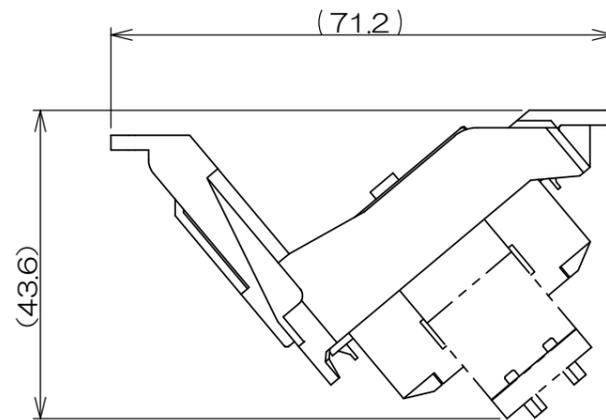
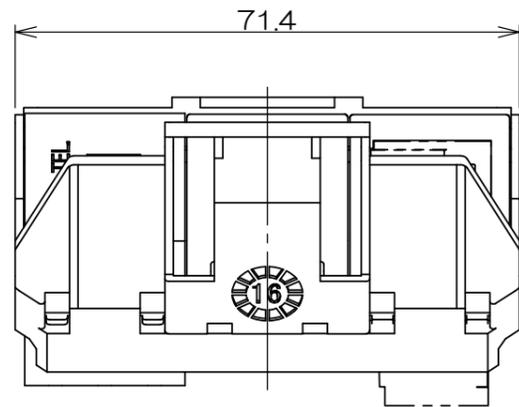
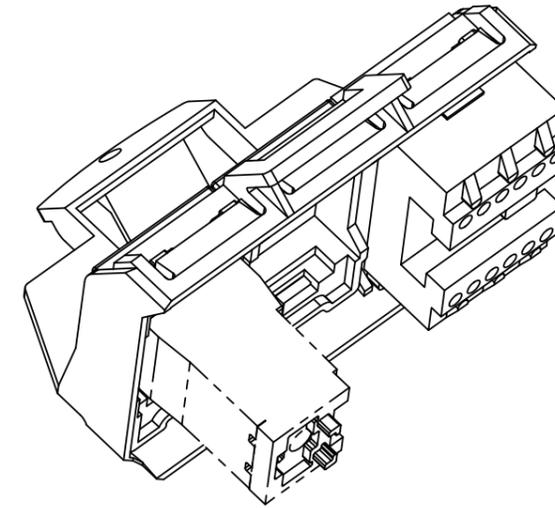
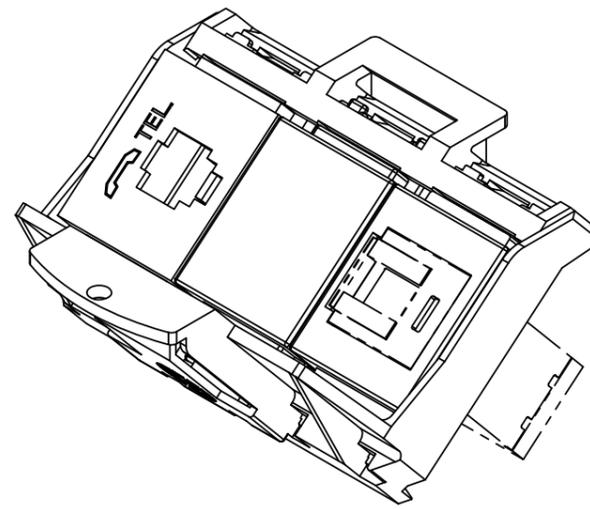


来歴		担当	承認
△x	名称変更/H20-334	2020.9.4 出口	2020.9.15 馬木
△x	施工状態図追加、注記追記/P22-087	2022.10.6 齋藤	2022.10.19 西村
△x	電話モジュラジャック変更/H24-289	2024.9.19 田島	2020.10.1 西村

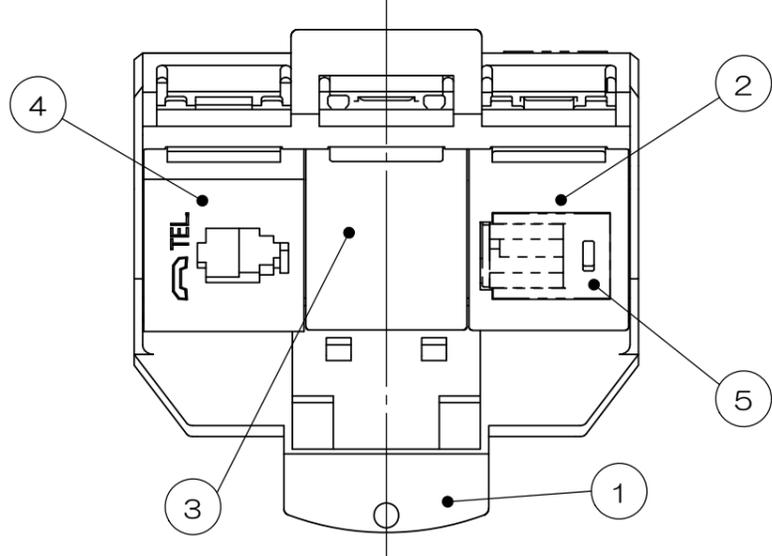

- 注1. 本図は組立状態を示し、納品状態ではありません。
 注2. 項目⑤CAT6モジュラジャックは添付品です。
 注3. 配線ケーブル圧接後、項目②JISプレート用アダプタに本図指示通り取付して下さい。
 注4. 必要床高寸法はフリーアクセスフロアでは70mm、電線管床工事では75mmとなります。

数量	項目	図番	品名	材料	処理	寸法&記事
1	5		CAT6モジュラジャック			添付品
1	4		埋込テレホンモジュラジャック			
1	3		ブランクチップ			
1	2		JISプレート用アダプタ			
1	1		EEM取付枠	PC/ABS		

承認	検図	製図	設計	名称	備付	三角法
2017.6.2	鈴木	2017.6.2	高島	EEM90050		尺法
2017.6.2	塚原	2017.6.2	塚原			
* 関連事項				図番	3F7395C	
2017.6.2 塚原				TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.		